




Aco Stormbrixx SD 1krs.

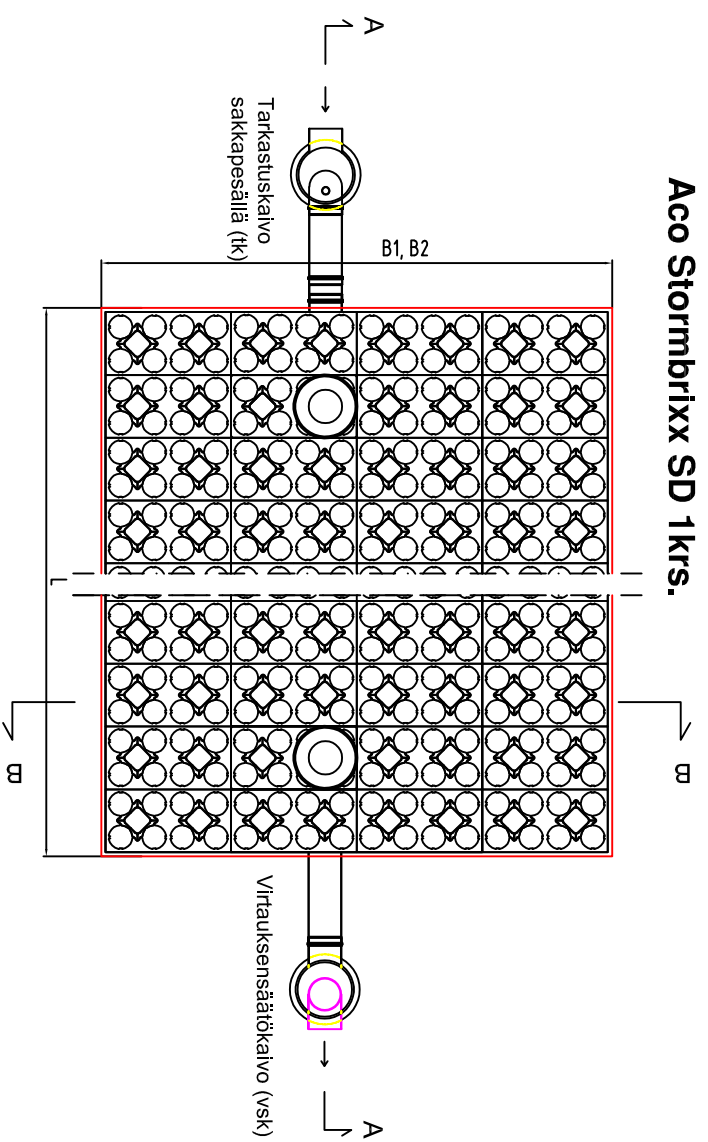

Poistovirtaama ltrs/s _____

Jos poistovirtaamaa ei määritellä, toimittaja mitoittaa vsk:n siten, että täysi kenttä tyhjenee 12-15 tunnissa.

LEIKKAUS A - A

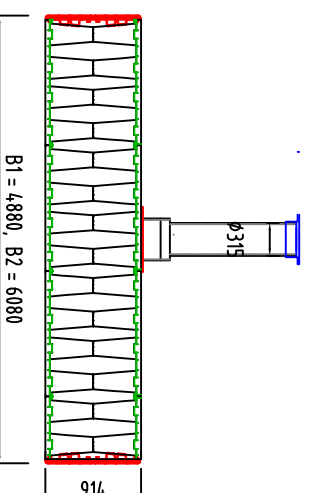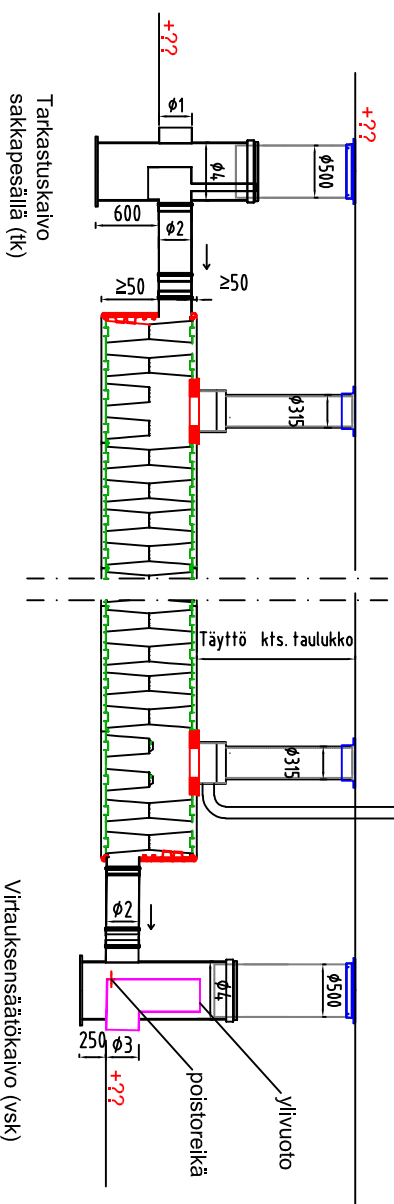

Viivytys- / imeytyskentän mitoitus valuma-alueen pinta-alan perusteella. 1m³ varastointitilavuutta jokaista pinoitettua 100m² kohdi. Mitoitussade 150ltrs/ha.

Valinta B1 kentän leveys 4880mm

Valinta	P-ala m ²	Virtaama ltr	Min. tilavuus m ³	Kentän pituus mm	Tilavuus br./net. m ³
	3000	45	30	7280	32,47 / 31,50
	3500	52,5	35	8480	37,82 / 36,69
	4000	60	40	9680	43,18 / 41,88
	4500	67,5	45	10880	48,53 / 47,07
	5000	75	50	12080	53,88 / 52,26
	5500	82,5	55	13280	59,23 / 57,46
	6000	90	60	13880	61,91 / 60,05
	6500	97,5	65	15080	67,26 / 65,24
	7000	105	70	16280	72,61 / 70,44
	7500	112,5	75	17480	77,97 / 75,63
	8000	120	80	18680	83,32 / 80,82
	8500	127,5	85	19880	88,67 / 86,01
	9000	135	90	21080	94,02 / 91,20
	9500	142,5	95	22280	99,38 / 96,39
	10000	150	100	23480	104,73 / 101,59

B2 kentän leveys 6080mm


Valinta	P-ala m ²	Virtaama ltr	Min. tilavuus m ³	Kentän pituus mm	Tilavuus br./net. m ³
	3000	45	30	6080	33,79 / 32,77
	3500	52,5	35	6680	37,12 / 36,01
	4000	60	40	7880	43,79 / 42,48
	4500	67,5	45	8480	47,12 / 45,71
	5000	75	50	9680	53,79 / 52,18
	5500	82,5	55	10280	57,13 / 55,41
	6000	90	60	11480	63,80 / 61,88
	6500	97,5	65	12080	67,13 / 65,12
	7000	105	70	13280	73,80 / 71,58
	7500	112,5	75	14480	80,47 / 78,05
	8000	120	80	15080	83,80 / 81,29
	8500	127,5	85	16280	90,47 / 87,76
	9000	135	90	16880	93,80 / 90,99
	9500	142,5	95	18080	100,47 / 97,46
	10000	150	100	18680	103,81 / 100,69

Putki (Ø1) Kaivo (Ø4) Putki (Ø2) Kaivo (Ø4) Putki (Ø3)

Putki (Ø1)	Kaivo (Ø4)	Putki (Ø2)	Kaivo (Ø4)	Putki (Ø3)
D 250	800			D 250
D 315	800			D 315
D 400	800			D 400
D 500	800	2xD 400	800	D 500
D 560	800	2xD 400	800	D 560

Kaivoissa on putkilähdöt silleille putkille

Liikennöimättömät alueet (viheralueet)	2	600mm	2000mm
Henkilö- ja pakettiautot, sekä hälytysajoneuvot	2	800mm	2000mm
Ota yhteyttä ACOon lisäselvityksiä varten *	3	*	*



Jos kentän päällystäytty on alle 1m, suositellaan kentän päälle asennettavaksi lämmönieristys jottei kenttä mene pakkasen puolelle.

Kasettikentän asennuksessa noudatettava valmistajan ohjeita.

K.osa/kyä	Kortteliv/tila	Tontti/Rm:o	Viranomaisten arkkistointimerkinröj varten	Juoks. n:o
Rakennustoimenpide				Piirustustöj
Rakennuskohteen nimi ja osoite				Piirustuksen sisältö
Suunnittelijan nimi, päövös ja oikkiröitus				Suunnitteluidu, työn n:o ja piirustus n:o
				Muutos