

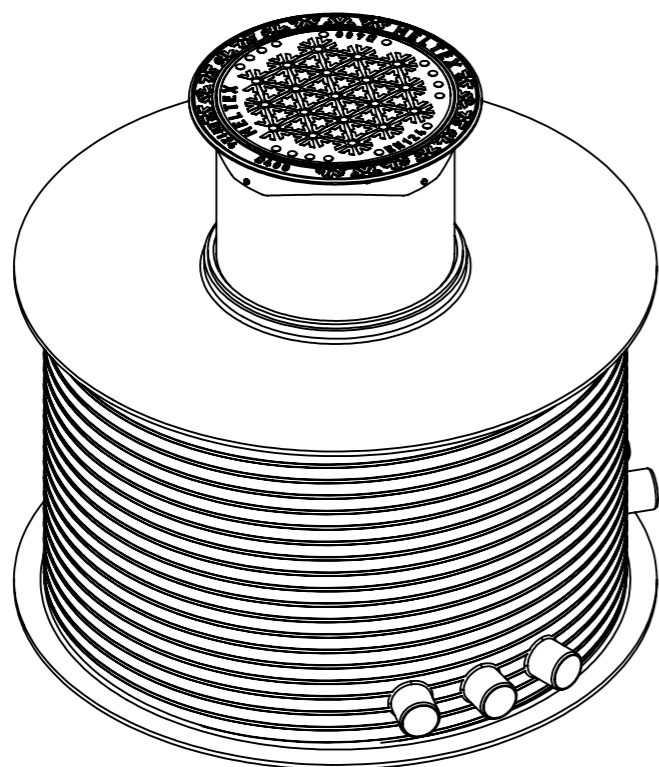


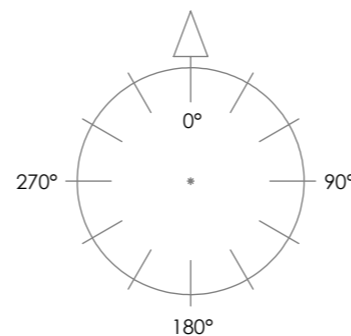

Maxi Kaapelikaivo

Kaapelikaivojen ympärystäyttö toteutetaan hienorakeisella maa-aineksella. Pintarakenteiden osalta tulee asennuksessa noudattaa InfraRYL ja RIL ohjeistusta. Maxi kaapelikaivon suurin sallittu asennussyvyys on 1,7 m kannesta pohjaan.

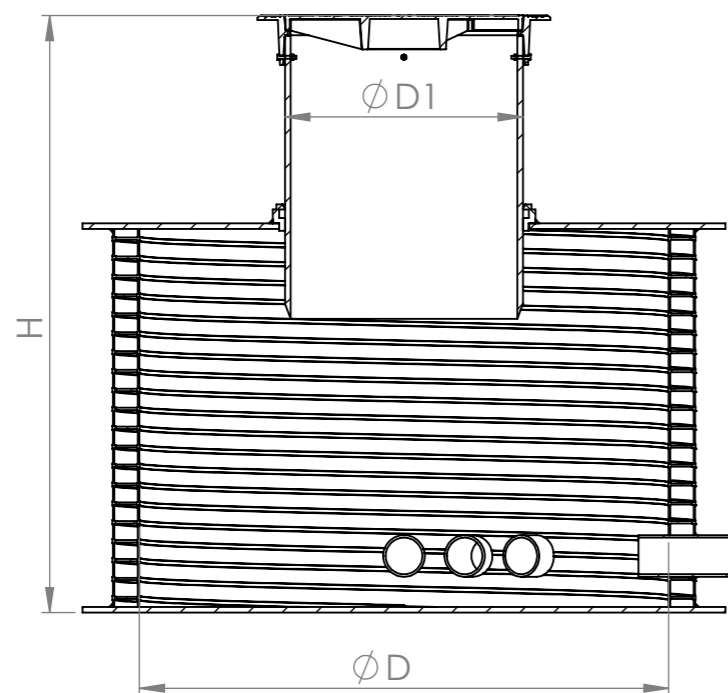

Kaivon korkeus (H)

Kaivotilaus
Tarrjouspyyntö

Kaivon halkaisija (D)

1000 mm	1200 mm	1400 mm	_____ mm

Teleskoopin halkaisija (D1)

500 mm	630 mm	_____ mm

Yhteet

Liittymä	Putkilaatu*	Koko	Korkeus pohjasta (mm)	Yhteen sununta	Kätisyys
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Putkiliitoksen alareunan korko n. 50 mm, ellei toisin mainita.

Jos saman tulosuunnan liittymissä on erikokoisia tai erityyppisiä putkia on myös liittymien kätisyys ilmoitettava (V = vasen, O = oikea)

Kaivoa tarkastellaan aina ylhäältäpäin

*Putkilaadut 1 = PVC kaapelinsuoja (sileä), 2 = Tuplaputki (korrugoitu), 3 = Triplaputki (sileä)

Tilaaja:	Puh:
Laskutusosoite:	Tilausnumero / merkki:
Toimitusosoite:	Toimitusaika: